

**Завод отопительной техники
«СЕВЕРЯНИН»**

Котлы электропроводогрейные отопительные

Технический паспорт
Руководство по эксплуатации

СЕВЕРЯНИН - 3
СЕВЕРЯНИН - 4
СЕВЕРЯНИН - 5
СЕВЕРЯНИН - 6
СЕВЕРЯНИН – 7,5



г. Санкт-Петербург
www.kpdmax.ru

ВНИМАНИЕ!

При покупке котла электроводогрейного отопительного (в дальнейшем – электрокотла) проверьте его комплектность, наличие штампа магазина и даты продажи в “Руководстве по эксплуатации” (в дальнейшем – Руководство) и отрывном талоне.

Прежде, чем приступить к установке и эксплуатации электрокотла, внимательно изучите настоящее Руководство.

Сохраняйте Руководство в течение всего гарантийного срока. При его утере Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт электрокотла.

ПОМНИТЕ!

Монтаж, заземление электрокотла должна выполнять специализированная организация.

Запрещается использовать для заземления конструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

Нельзя эксплуатировать электрокотел с неисправным заземлением.

Ремонтные работы выполняются только при снятом напряжении электросети.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электрокотел «Северянин» предназначен для теплоснабжения жилых и производственных помещений с **принудительной** циркуляцией теплоносителя (дистиллированной, деминерализованной воды или антифриза для систем отопления) в закрытой (автономной) системе отопления и автоматического поддержания заданного температурного режима. Автоматика электрокотла позволяет регулировать температуру в системах «теплый пол», а так же в системах с накопительными емкостями. Возможно применение электрокотла при двухтарифной системе учета электроэнергии.

Электрокотел может использоваться автономно или совместно с котлами, работающими на других видах топлива (газ, дизель, дрова, уголь).

Электрокотел по электробезопасности соответствует требованиям ГОСТ 27570.18-92 для класса защиты 1.

Электрокотел относится к электронагревателям закрытого типа по ГОСТ 27570.18-92.

Электрокотел имеет климатическое исполнение УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150-69.

Электропитание осуществляется от 1-фазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью при напряжении питающей сети 220 В $\pm 10\%$ частотой 50 Гц.

Электрокотел не предназначен для работы в помещениях:

- влажных
- взрывоопасных
- с агрессивной средой

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку и подключение электрокотла к электросети производите по техническим условиям, выданным владельцем электросетей. В технических условиях должны быть обеспечены указания мер безопасности, приведенные в настоящем разделе.

Конструкция электрокотла разработана для подключения к электросети однофазного тока напряжением 220 В с глухозаземленной нейтралью, частотой 50 Гц и током потребления по фазе с обязательным применением автоматического выключателя в стационарной проводке.

Корпус электрокотла должен быть заземлен специальным (отдельным) проводником сечением не менее сечения фазного проводника. Использование для этой цели нулевого рабочего провода категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей! Визуальный контроль целостности заземления должен выполняться перед каждым включением электрокотла в работу.

Состояние заземления подлежит обязательному периодическому инструментальному контролю не реже одного раза в год.

Система электрического отопления здания должна иметь металлическую связь с металлоконструкциями, связанными с землей.

Установку, подключение к электросети и техническое обслуживание электродвигателя должен выполнять персонал, имеющий не ниже, чем III квалификационную группу допуска по электробезопасности для электроустановок и напряжением до 1000 В. Работы должны выполняться лицами, ознакомленными с устройством электродвигателя, схемой подключения, настоящим руководством по эксплуатации, действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПЭУ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

Все работы по осмотру, профилактике и ремонту электродвигателя должны производиться только при снятом электрическом напряжении.

После подключения электродвигателя к системе отопления и электросети должны быть проведены пуско-наладочные работы аттестованной для проведения таких работ организацией.

Пуско-наладочные работы предусматривают:

- проверку правильности подключения электродвигателя к системе отопления.


- проверку правильности подключения электродвигателя к электросети и циркуляционному насосу.

- запуск котла и регулировка его работы.

- инструктаж потребителя по правилам эксплуатации.

5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОКОТЛА

Электрокотел представляет собой стальной резервуар 1, с подающими / обратными патрубками (предназначены для присоединения водонагревателя к системе отопления) 2, термометром 3, крепежными болтами 4, болтом заземления 5. С торца к резервуару приварена муфта, куда на резьбе вкручен блок трубчатых электронагревателей (ТЭНы) 6.

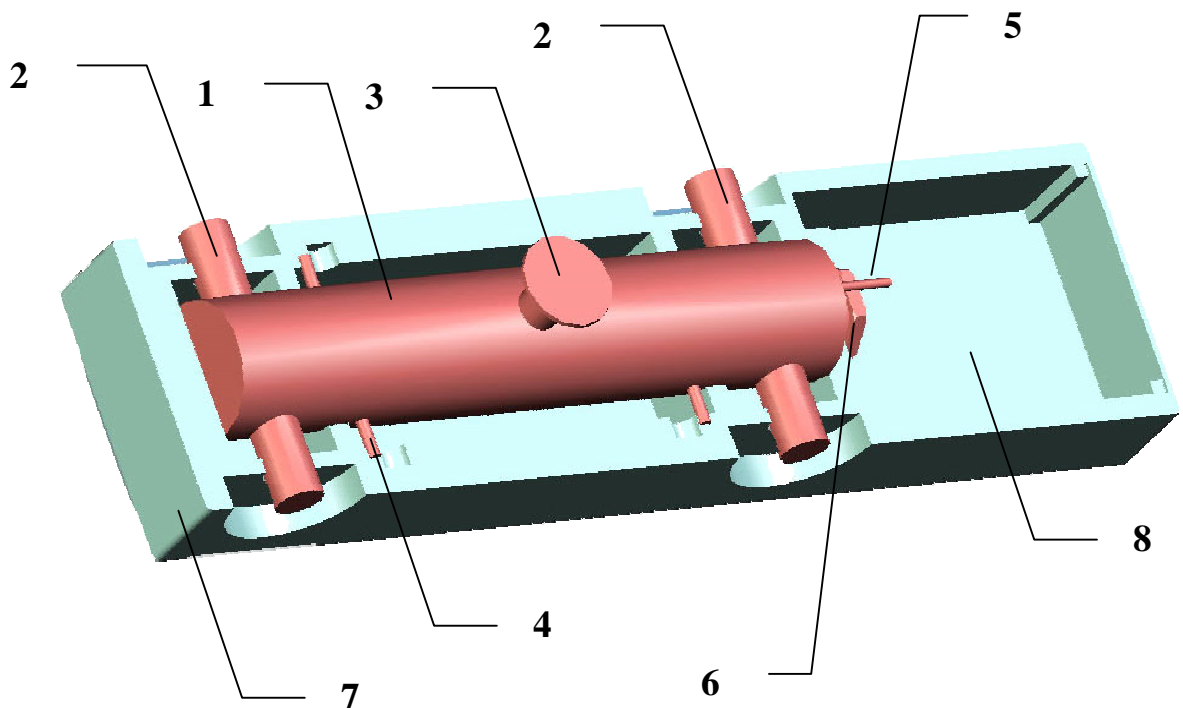

Электрокотел поставляется в компактном теплоизоляционном корпусе 7, где так же смонтирован блок управления 8. В нем находится клемник подключения, магнитные контакторы (пускатели) кнопки включения и ступенчатого регулирования, котловой и предохранительные термостаты (предназначен для аварийного отключения котла в случае достижения

теплоносителем температуры $T=100^{\circ}\text{C}$; запуск котла осуществляется в ручном режиме).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж электрокотла выполнять по следующей схеме:

- повесить электрокотел на стену при помощи крепежа и присоединить его к резьбовым соединениям главного стояка. **Во избежание наличия воздушной пробки в теле котла строго запрещается располагать электрокотел блоком управления вверх!**

-предусмотреть наличие в системе сбросной группы на 3 бара и автоматических воздухоотводчиков в верхних точках системы.

-установить электрокотел таким образом, чтобы к нему был обеспечен свободный доступ для обслуживания и ремонта. Расстояние от электрокотла до строительных конструкций должно быть не менее 150 мм. Исключить возможность одновременного касания человека к корпусу электрокотла и заземленными металлоконструкциями.

-подать теплоноситель в предварительно промытую систему отопления и проверить герметичность всех соединений.

-присоединить фазные провода к разъемам клемника котла.

Таблица 2.

Выбор сечения подводящего кабеля.

Мощность, кВт	3	4	5	6	7,5
Сечение провода, мм ²	1,5	2,5	4	4	4

При прокладке проводов или кабеля на высоте менее 1,7 м от пола они должны быть защищены от механических повреждений, т.е находиться в трубе или металлорукаве.

После монтажа должна быть выполнена инструментальная проверка сопротивления изоляции проводов, сопротивления заземления и переходного заземления контактов заземления на соответствие требованиям Правил устройства электроустановок.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Проверьте заполнение системы теплоносителем. Проверьте схему подключения электродвигателя в соответствии с рисунком, приведенным ниже. Удалите из электродвигателя и системы воздушные пробки. Воздушный клапан на котле должен быть открыт.

Включить кнопку «Сеть». При этом загорится сигнальная лампа внутри кнопки.

Включить необходимые ступени мощности котла, о чем будет свидетельствовать загорание сигнальных ламп ступенчатых выключателей.

Вращая вправо ручку терморегулятора включите нагрев ТЭНов, что сопровождается характерным щелчком магнитных контакторов и терморегулятора. Контроль температуры теплоносителя производится при разогретой системе по термометру, расположенному на лицевой панели котла.

ВНИМАНИЕ! Во избежание порчи терморегулятора, принудительное отключение его, т.е. вращение ручки против часовой стрелки в то время как включен нагрев, не допускается.

Для снижения температуры нагрева помещения необходимо отключить нагрев выключателем ступени (ступеней) на панели управления и повернуть против часовой стрелки ручку терморегулятора.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При эксплуатации электрокотла необходимо:

-наблюдать за работой электрокотла, обращая особое внимание на отсутствие течи теплоносителя в местах соединений; проверять визуально надежность присоединения заземляющего проводника.

Пред отопительным сезоном произведите своевременное техническое обслуживание электрокотла. Все работы должны производиться организацией уполномоченной производить наладочные и сервисные работы и имеющей в своем штате специалистов.

Храните электрочувствительный котел в сухом помещении при температуре от 1 до 40°C.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предмет гарантии:

Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты и дефекты материалов.

Гарантийный срок.

Гарантийный срок действует в течение 18 месяцев с момента проведения пуско-наладочных работ, но не более 24 месяцев с момента продажи.

Замена или ремонт любой части из деталей в течение гарантийного срока не продлевает его.

Пределы гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства ограничиваются заменой деталей, признанных сервисной службой. Гарантийные обязательства не предусматривают выплату каких-либо компенсаций, даже в случае ущерба, причиненного людям или имуществу.

Гарантийные обязательства сохраняют свою силу только в том случае, если все операции по пуско-наладке котла или его ремонту выполнялись специализированным персоналом.

Гарантийные обязательства не распространяются на работы и услуги, связанные с транспортировкой, счет за них выставляется заказчику.

Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- образование накипи на ТЭНах;
- поломки, вызванные замерзанием или другими подобными причинами;
- коррозионные повреждения устройств системы отопления;
- повреждения заказчиком покрытий наружных или внутренних поверхностей;
- отказы, вызванные несоответствующей или неправильной эксплуатацией оборудования, либо его плохим техническим обслуживанием;
- отказы, вызванные плохой работой таких устройств, как реле давления или циркуляционный насос;
- поломки, вызванные действиями посторонних лиц;
- дефекты, вызванные неправильным подключением к электросети, выбором несоответствующего напряжения и т.д.;
- аномальный износ;
- отсутствие в паспорте котла отметки торгующей организации, а так же отметки о пуско-наладочных работах.


При обнаружении неисправностей в электрокотле потребитель обязан, не демонтируя его из системы, вызвать работника сервисной службы.

Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонта в течение гарантийного срока принимается работником сервисной службы после установления причин неисправности.

Пример гидравлических соединений.


А. с 1-ним котлом

Б. с 2-мя котлами

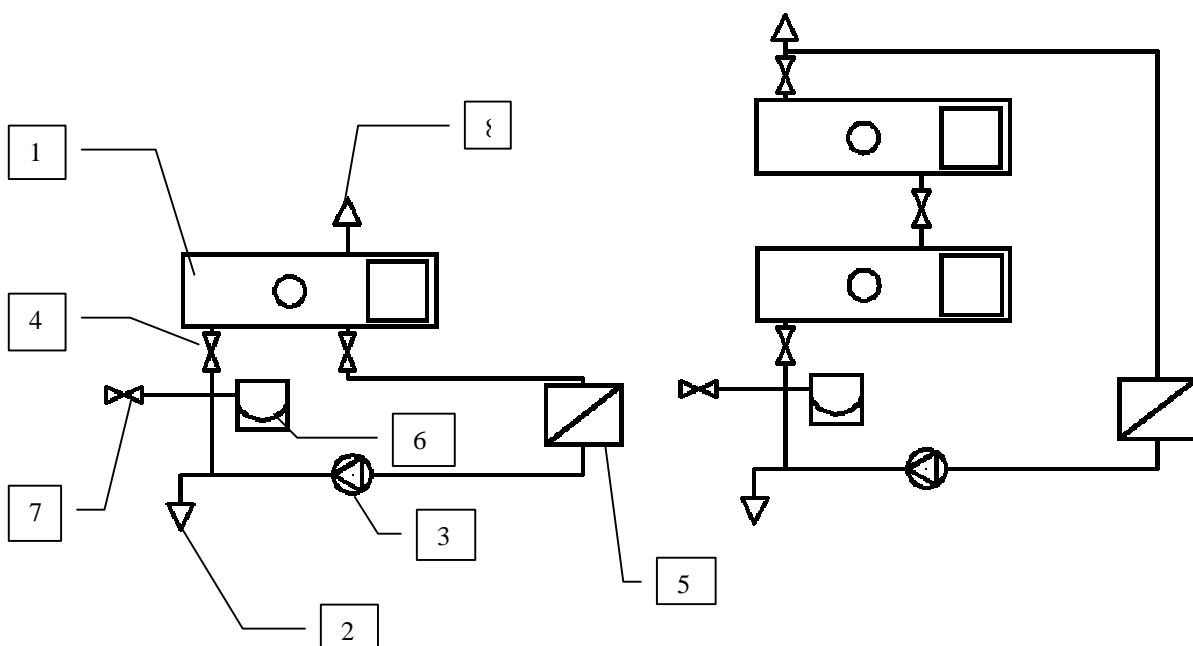

1. Котел
2. Сбросная группа
3. Циркуляционный насос
4. Запорная арматура
5. Отопительные приборы
6. Расширительный бак
7. Сливной\подпиточный кран
8. Воздухоотводчик

11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ КОТЛА

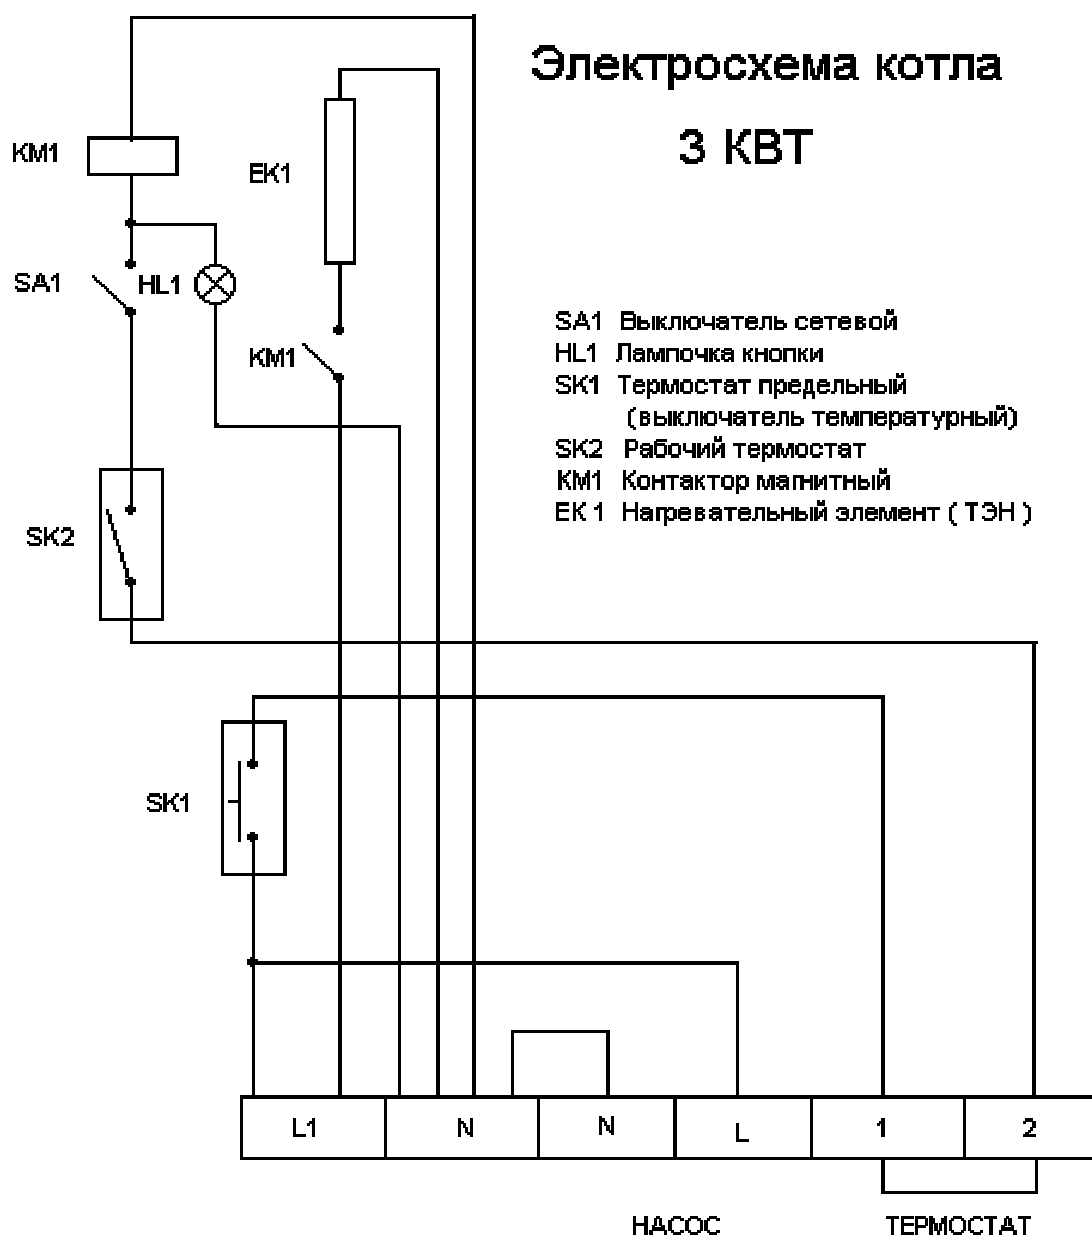

Электрическая схема котла

4 - 5 - 6 - 7,5 кВт

